


INSTALAȚIE HIDRAULICĂ

CV3 - Proiectat

Beton armat

1,00m x 1,50m interior

(Scara 1:20)

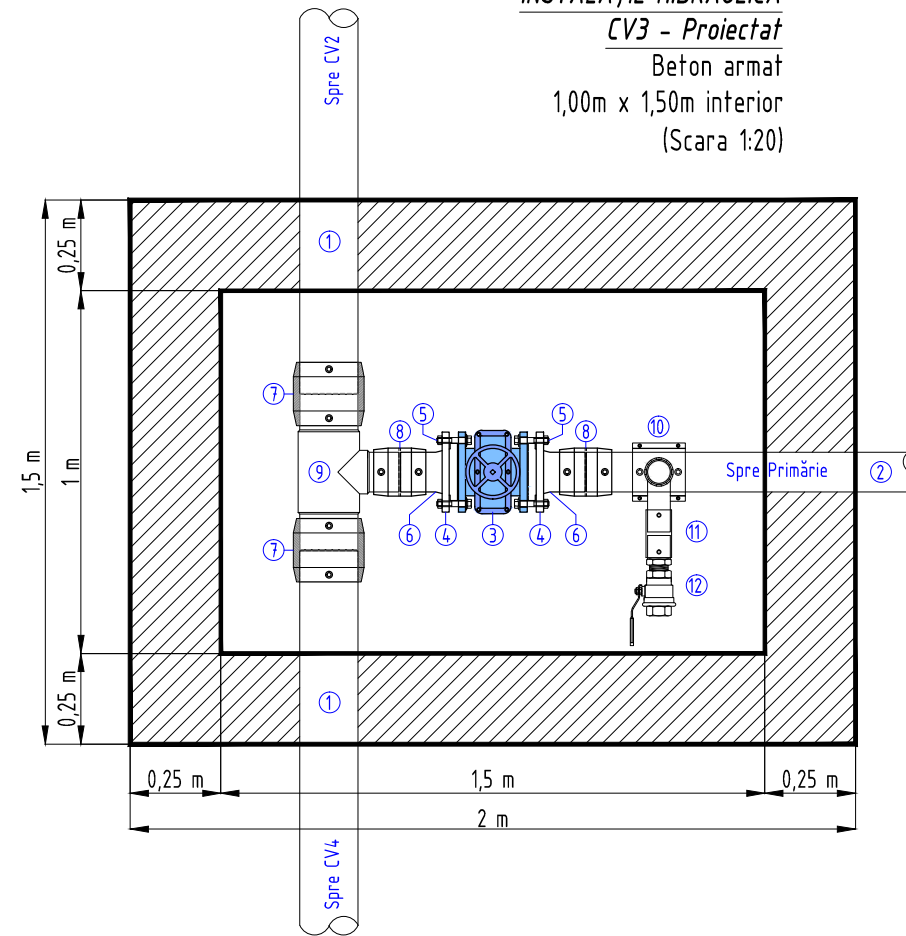

TABEL COMPONENTĂ CĂMIN VANE CV3 - Proiectat - 1,00Mx1,50M

Poz	Denumire	Bucăți
1	Conductă PEHD Dn160mm, PE100, Pn10, SDR17 - Str. I.C.Brătianu	-
2	Conductă PEHD Dn110mm, PE100, Pn10, SDR17 - Spre Primăria Mediaș	-
3	Vană din fontă cu sertar / corp plat, montaj cu flanșe, Dn100mm, Pn16	1
4	Flanșă liberă din oțel zincat, Dn100mm, Pn16	2
5	8 x (Șurub + Piuliță M16) oțel zincat	16
6	Adaptor flanșă execuție lungă, PEHD, Dn110mm, PE100, Pn10, SDR17	2
7	Mufă electrosudabilă, PEHD, Dn160mm, PE100, Pn10, SDR17	2
8	Mufă electrosudabilă, PEHD, Dn110mm, PE100, Pn10, SDR17	2
9	Teu redus injectat execuție lungă, PEHD, Dn160x110mm, PE100, Pn10, SDR17	1
10	Teu electrosudabil de bransament cu colier, Dn110x63mm, PE100, Pn10, SDR17	1
11	Mufă electrosudabilă de tranziție cu filet exterior, PE-OL Dn63x2", PE100, Pn10, SDR17	1
12	Robinet din oțel cu bilă, Fi-Fi, Dn2" (pentru golire tronson CV3-Primărie)	1

Exigențe de calitate, conform H.G. 925/1995:	Is, B9
Categoria de importanță, conform H.G. 766/1997 și STAS 4273-83 (tab.9):	3
Clasa de importanță, conform STAS 4273-83:	III (construcție de importanță medie)
Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani, pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012:	S _k =1,5KN/mp
Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani, pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012:	q _b =0,4KPa
Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare antisismică având IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013:	a _g =0,20g
Perioada de colț a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013:	T _c =0,7s
Adâncimea de îngheț conform STAS 6054-85:	H _i =80±90cm

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNTURĂ	CERINȚE	REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ
PROIECTANT: S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI 551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA JJ2/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677 E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro			BENEFICIARUL: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ 551018, MEDIAȘ, P-ta Corneliu Coposu, nr. 3 Jud. SIBIU, ROMÂNIA Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036 Fax: 0269.841.198	
ȘEF PROIECT Ing. GABRIEL GAJDOS MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAȚA PROIECTAT Ing. HORAȚIU NECHITA DESENAT Ing. HORAȚIU NECHITA VERIFICAT Ing. GABRIEL GAJDOS APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU			Scara: 1:20 Data: feb.2017	DENUMIRE PROIECT: REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ SI BRANSAMENTE APĂ PE STRĂZILE VIRGIL MADGEARU SI I.C. BRĂȚIANU ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU TITLU PLANȘA: DETALIU INSTALAȚIE HIDRAULICĂ CV3 - 1,00m x 1,50m
				Nr. proiect: 1 / 2017 Faza: P.T. + C.S. Nr. planșă: 10-3